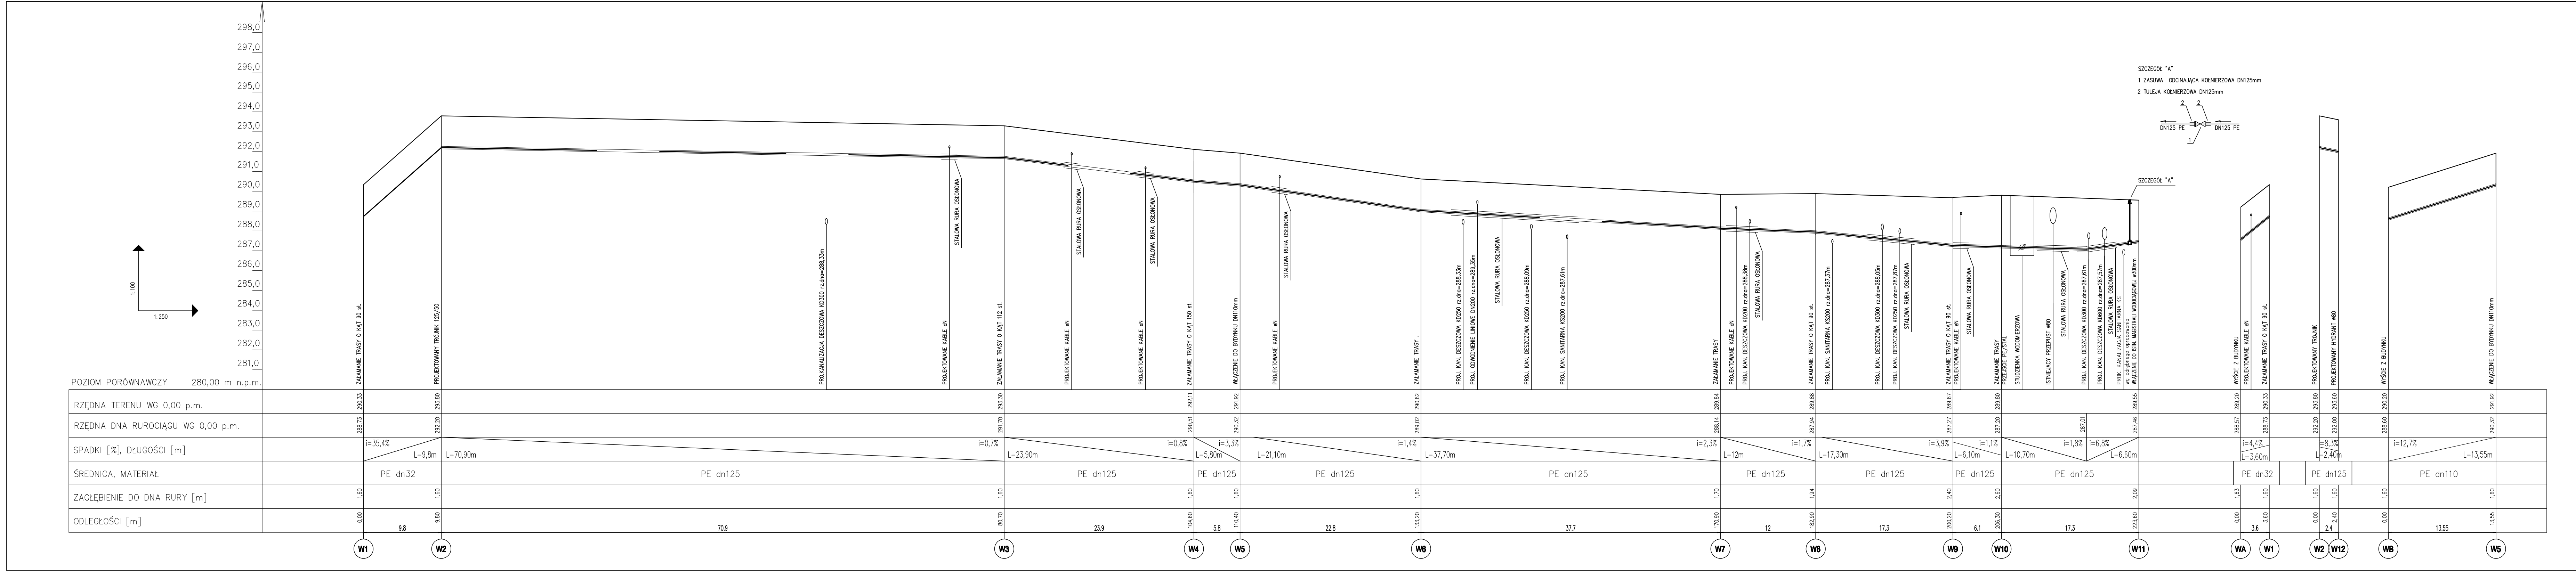

298,0
297,0
296,0
295,0
294,0
293,0
292,0
291,0
290,0
289,0
288,0
287,0
286,0
285,0
284,0
283,0
282,0
281,0
1:100
1:250
POZIOM PORÓWNAWCZY 280,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU WG 0,00 p.m.
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU WG 0,00 p.m.
SPADKI [%], DŁUGOŚCI [m]
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ZAGŁĘBIENIE DO DNA RURY [m]
ODLEGŁOŚCI [m]
ZAŁAMANIE TRASY O KĄT 90 st.
290,33
288,73
i=35,4%
L=9,8m
PE dn32
1,60
0,00
9.8
W1
PROJEKTOWANY TRÓJNIK 125/50
293,80
292,20
L=70,90m
PE dn125
1,60
9,80
70.9
W2
PROJ.KANALIZACJA DESZCZOWA KD300 rz.dna=288,33m
PROJEKTOWANE KABLE eN
STALOWA RURA OSŁONOWA
ZAŁAMANIE TRASY O KĄT 112 st.
293,30
291,70
i=0,7%
L=23,90m
PE dn125
1,60
80,70
23.9
W3
PROJEKTOWANE KABLE eN
STALOWA RURA OSŁONOWA
PROJEKTOWANE KABLE eN
STALOWA RURA OSŁONOWA
ZAŁAMANIE TRASY O KĄT 150 st.
292,11
290,51
i=0,8%
L=5,80m
PE dn125
1,60
104,60
5.8
W4
WŁĄCZENIE DO BYDYNKU DN110mm
291,92
290,32
i=3,3%
L=21,10m
PE dn125
1,60
110,40
22.8
W5
PROJEKTOWANE KABLE eN
STALOWA RURA OSŁONOWA
ZAŁAMANIE TRASY .
290,62
289,02
i=1,4%
L=37,70m
PE dn125
1,60
133,20
37.7
W6
PROJ. KAN. DESZCZOWA KD250 rz.dna=288,33m
PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE DN200 rz.dna=289,35m
STALOWA RURA OSŁONOWA
PROJ. KAN. DESZCZOWA KD250 rz.dna=288,09m
PROJ. KAN. SANITARNA KS200 rz.dna=287,61m
ZAŁAMANIE TRASY
289,84
288,14
i=2,3%
L=12m
PE dn125
1,70
170,90
12
W7
PROJEKTOWANE KABLE eN
PROJ. KAN. DESZCZOWA KD200 rz.dna=288,38m
STALOWA RURA OSŁONOWA
ZAŁAMANIE TRASY O KĄT 90 st.
289,88
287,94
i=1,7%
L=17,30m
PE dn125
1,94
182,90
17.3
W8
PROJ. KAN. SANITARNA KS200 rz.dna=287,37m
PROJ. KAN. DESZCZOWA KD300 rz.dna=288,05m
PROJ. KAN. DESZCZOWA KD250 rz.dna=287,87m
STALOWA RURA OSŁONOWA
ZAŁAMANIE TRASY O KĄT 90 st.
289,67
287,27
i=3,9%
L=6,10m
PE dn125
2,40
200,20
6.1
W9
PROJEKTOWANE KABLE eN
STALOWA RURA OSŁONOWA
ZAŁAMANIE TRASY
PRZEJŚCIE PE/STAL
289,80
287,20
i=1,1%
L=10,70m
PE dn125
2,60
206,30
17.3
W10
STUDZIENKA WODOMIERZOWA
ISTNIEJĄCY PRZEPUST ø80
STALOWA RURA OSŁONOWA
287,01
i=1,8%
i=6,8%
L=6,60m
PROJ. KAN. DESZCZOWA KD300 rz.dna=287,61m
PROJ. KAN. DESZCZOWA KD600 rz.dna=287,57m
STALOWA RURA OSŁONOWA
PROK. KANALIZACJA SANITARNA KS
wg odrębnego opracowania
WŁĄCZENIE DO ISTN. MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ ø300mm
289,55
287,46
2,09
223,60
W11
SZCZEGÓŁ "A"
SZCZEGÓŁ "A"
1 ZASUWA ODCINAJĄCA KOŁNIERZOWA DN125mm
2 TULEJA KOŁNIERZOWA DN125mm
2
2
1
DN125 PE
DN125 PE
WYŚCIE Z BUDYNKU
289,20
288,57
i=4,4%
L=3,60m
PE dn32
1,63
0,00
3.6
WA
PROJEKTOWANE KABLE eN
ZAŁAMANIE TRASY O KĄT 90 st.
290,33
288,73
1,60
3,60
W1
PROJEKTOWANY TRÓJNIK
293,80
292,20
i=8,3%
L=2,40m
PE dn125
1,60
0,00
2.4
W2
PROJEKTOWANY HYDRANT ø80
293,60
292,00
1,60
2,40
W12
WYŚCIE Z BUDYNKU
290,20
288,60
i=12,7%
L=13,55m
PE dn110
1,60
0,00
13.55
WB
WŁĄCZENIE DO BYDYNKU DN110mm
291,92
290,32
1,60
13,55
W5

Team s.c.
28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a
tel./fax +48 (41) 378 74 65
e-mail: biuro@team.busko.pl

Team s.c.
www.team.busko.pl

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż.Piotr Skrzypek	KL208/209/86	12.08.2010	
Sprawdził:	inż. Edyta Orlińska-Pułka	SWK/0128/POOS/04	12.08.2010	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Rokicki		12.08.2010	

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.

Adres obiektu budowlanego:
Nr ewid. 1492/3 Kielce, rejon zbiegu ul. ks. Popiełuszki i Wrzosowej

Profil sieci wodociągowej

Projekt:	Skala:	Faza	Branża	Nr rysunku	Indeks
10.1220.06	1:100/250	PW	W	01	A
Opracowanie:	Data: 12.08.2010				

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c