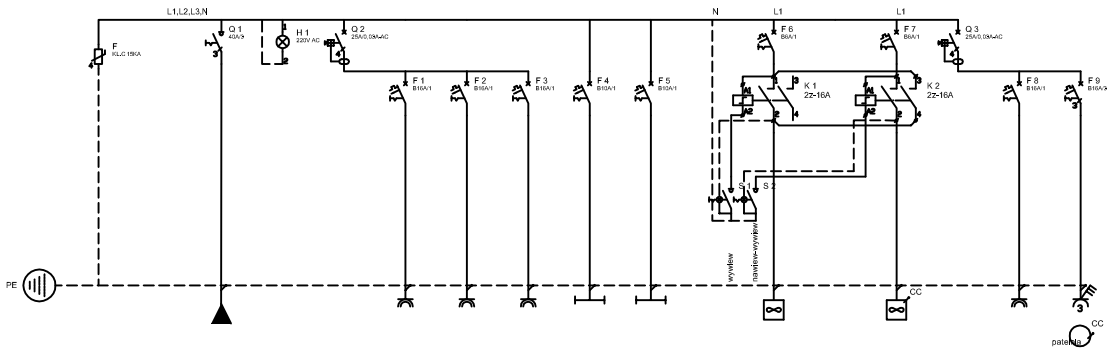

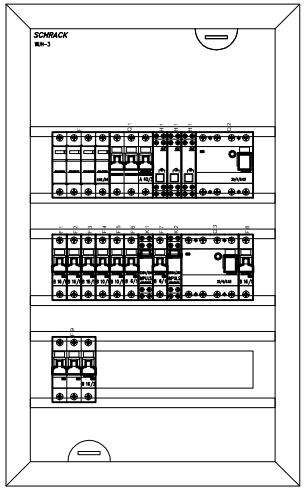

1	SZAFKA PODTYNKOWA WUH Z DRZWIAMI Z BLACHY, 3 RZĘDOWA - 36/42 MODUŁY, IP20
3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA SZEREGOWA 220V (4 KOLORY)
2	PRZEKAŹNIK IMPULSOWY SZEREGOWY 16A 230/230V 2Z
4	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B16A/1 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA
2	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/3+N/0.03A TYP AC ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA
2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B10A/1 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA
2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA
1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B16A/3 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA
1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY DO ZABUDOWY SZERGOWEJ SERII BS 40A/3
1	PODSTAWA 4-POLOWA DO OGRANICZNIKA KLASY C
[SZT]	OPIS

NR obw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYP PRZEW.	-	-	YDYżo 5x6	-	-	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	-	YKSDY3x1	-	YDYżo3x2,5	-	YDYżo3x2,5	YDYżo5x2,5
Parter Kuch. T+01			w.i.z. z tablicy TG	Lampki kontrolne	wyłącznik ochronny	1/25	1/19, 20, 21 ...łazienka...	1/16, 17, 18, 26, 27, 30	1/18, 19, 20, 21, 22, 23, 1/26 ...prawa strona... ...kuchnia...	1/16, 17,25, 26, 27,29, 30 ...lewa strona...	przycisk bistabilny w kuchni	kuchnia wentylator dachowy		magazyn 1/24 centrala nawlewna	wyłącznik ochronny	1/25 - kuchnia frytkownica	1/25 - kuchnia patelnia
Ilość/Pi[szt/kW]	-	-	-	-	-	8/3,2	3/1,2	7/2,8	8/0,6	16/1,0	2/0,0	2/0,12	-	1/0,30	-	1/1,3	1/7,0

Pi=7,2+1,6+0,4+8,3=17,5 [kW]

Po=10 [kW]

Io=15 [A]

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PN-IEC-60364-4-41 układ TN-S

"Szybkie wyłączenie" realizowane przez:
- Wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA
- Wyłączniki zwarciowe

"Ograniczenie napięcia dotykowego"
- Obudowy tablic i osprzętu - II klasa ochronności
- Instalacja wykonana z dodatkowym przewodem PE - rozdział w złączu
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe część przewodzących obcych i dostępnych, urządzeń przyłączonych na stałe

BUDMA

PPU "BUDMA"

Kielce ul.Hauke-Bosaka 9

Obiekt	**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie gm. Raków**			
Adres	**msc.Rembów, gm Raków Dz.Nr 736**			**Rys.nr E-9**
Przedmiot rysunku	**Schemat ideowy zasilania Parter Tablica T+01**			**Skala –**
	Nazwisko i imię	**Uprawnienia**	**Data: 1.2007**	**Podpis:**
Projektował: **mgr inż. Jan Madej**	upr nr 160/85 Zaśw.Ś.O.I.I.B.-SWK/IE/0385/01 projektowanie i kier. b/o w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń elek.i elektroenerg.			
Opracował/Sprawdził: **inż. Sławomir Skrobisz**	upr nr 426/07/U/C Zaśw.Ś.O.I.I.B.-SWK/IE/0029/07 projektowanie b/o w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń elek.i elektroenerg.			